

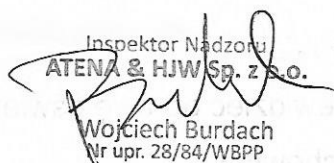
pralni i pomieszczenia technicznego. Do oświetlenia poziomu piwnic stosować oprawy kanałowe z ledowym źródłem światła i osprzętem szczelnym.

10. Do oświetlenia klatki schodowej przewidzieć odrębny obwód z zastosowaniem opraw oświetleniowych z ledowym źródłem światła, czujką ruchu i przekaźnikiem zmierzchowym oraz w wybranych z modułem awaryjnym o czasie podtrzymania 1h ..
11. Istniejący układ domofonowy zasilić z nowoprojektowanej tablicy administracyjnej.
12. Zaprojektować nową główną tablicę zasilającą budynek, tablicę administracyjną oraz przedlicznikowe piętrowe tablice bezpiecznikowe na każdej z kondygnacji.
13. Piony zasilające oraz piętrowe tablice bezpiecznikowe wykonać jako podtynkowe..
14. Zaprojektować nowe obwody zasilające do liczników wszystkich lokali mieszkalnych.
15. Obwody zasilające licznikowe tablice mieszkaniowe wykonać przy użyciu przewodu YDYżo 5x6mm² w RL 28 układanego w tynku.
16. Instalacje oświetlenia klatki schodowej wykonać całkowicie jako wtynkową.
17. Wszystkie dzwonki do mieszkań winny być zasilone z instalacji mieszkań.
18. W obrębie piwnic oraz strychu instalacje wykonać natynkowo z prowadzeniem przewodów w rurkach instalacyjnych RL22 na uchwytych.
19. W administracyjnych obwodach oświetleniowych przewidzieć ograniczniki poboru mocy z samoistnym powrotem zasilania.

Na tym notatkę zakończono i podpisano :

1. Wojciech Burdach – ATENA - Inspektor Nadzoru Robót Elektrycznych

2. Zdzisław Przybysławski – Projektant

Inspektor Nadzoru
ATENA & HJW Sp. z o.o.

Wojciech Burdach
Nr upr. 28/84/WBPP


Zdzisław Przybysławski
INŻYNIER ELEKTRYK
upr. z § 5, ust. 1, § 7 i § 13 ust. 1
Nr uprawnień 313/77/Wwm
Izba nr DOŚ/IE/3551/01