


Opis oznaczeń urządzeń i instalacji

- Istniejące złącze kablowe TAURON zlokalizowane na poziomie parteru
- przewody i kable zasilające 3 fazowe
- przewody zasilające instalacji 1 fazowej
- kierunek prowadzenia kabli i przewodów (w górę lub w dół)
- oprawa kanałowa oświetleniowa piwnic z ledowym źródłem światła np. typu LAMPRIX plafon LED 12W lampa
- naświetlacz LED z czujnikiem ruchu i zmiernchu z regulowanym czasem świecenie 20W , IP65 (dowolnego typu)
- osprzęt instalacyjny szczelny (puszka łączeniowa , wyłącznik oświetlenia)

Uwagi:

3. Instalacje oświetleniowe na poziomie piwnic całościowo wykonać natynkowo z rozprawdzeniem instalacji w rurkach instalacyjnych koloru szarego RL22 na uchwytych.
4. Do oświetlenia korytarzy oraz piwnic stosować np.oprwy kanałowe hermetyczne LED 12 W lampa prod. LAMPRIX lub innego typu o podobnych parametrach technicznych.
5. Do oświetlenia wejścia do budynku od podwórza zastosować naświetlacz LED z czujką ruchu i zmiernchu z regulowanym czasem świecenia 20W o IP65.
6. W wykonywanej instalacji stosować osprzęt natynkowy szczelny o IP40.
7. Obwody nowoprojektowane wrysowano kolorem czerwonym.
8. Niniejszy rysunek rozpatrywać wspólnie z rys.E2.

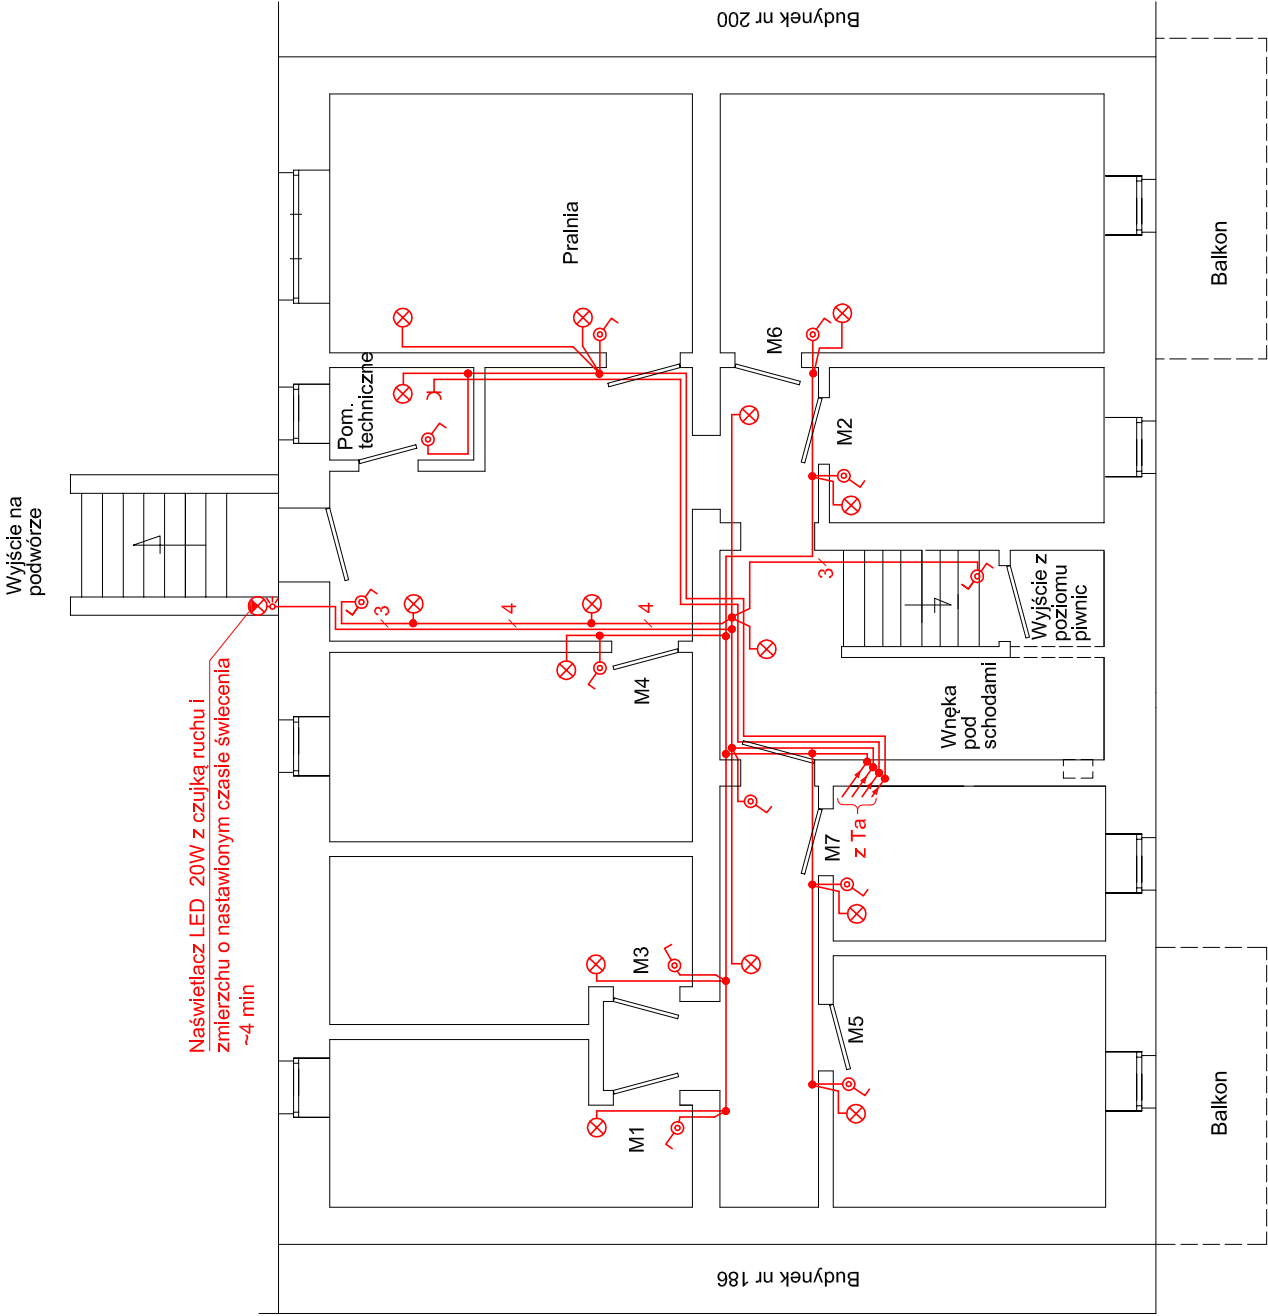

PROZET					
Al. Pracy 33/9, 53-231 Wrocław, tel. 3631072					
TEMAT I ADRES OBIEKTU	Wymiana wewnętrznej instalacji WLZ oraz instalacji oświetlenia w częściach wspólnych wielorodzinnego budynku mieszkalnego Wrocław . ul. Słężna 188				
INWESTOR	Wspólnota mieszkaniowa nieruchomości 53-113 Wrocław , ul. Słężna 188		UPRAWNIENIA	DATA	PODPIS
PROJEKTANT	IMIĘ I NAZWISKO	tytuł	Pracowniowski	31/3/77/Wmm	02.2024r.
TREŚĆ RYSUNKU	Instalacje elektryczne - piwnice				
STADIUM PW			NR RYS.		E4
			SKALA		1 : 100